

Prix & Qualité

service de l'eau potable

DU SERVICE PUBLIC



Rapport annuel

2022

Sommaire

■ CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE	3
■ ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE.....	3
■ CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE.....	3
■ PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE	3
■ CONVENTIONS D'IMPORT OU D'EXPORT	3
■ RESSOURCES EN EAU	4
■ NOMBRE D'ABONNEMENTS	4
■ VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS.....	5
■ TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC DE L'EAUPOTABLE	6
■ FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR.....	6
■ PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE.....	6
■ LE PRIX DE L'EAU TARIF HORS REDEVANCE DE POLLUTION DOMESTIQUE	6
■ EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2006.....	7
■ RECETTES D'EXPLOITATION	7
■ INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE DE L'EAU POTABLE	8
■ QUALITE DE L'EAU	8
■ PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU	10
■ PERFORMANCE DU RESEAU.....	10
L'ARRETE DU 2 MAI 2007 DEFINIT LES INDICATEURS SUIVANTS :	10
■ ANNEXES	12
■ NOMBRE D'ABONNES PAR COMMUNE.....	12
■ NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS (ESTIMATION).....	13
■ VOLUME VENDU PAR COMMUNE (M ³)	14
■ CONSOMMATION MOYENNE PAR ABONNEMENT ET PAR COMMUNE (M ³ /ABONNE).....	15
■ NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU	16

■ Caractérisation technique du service public de l'eau potable

■ ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Le SIE DE VALLOIRE GALAURE regroupe les communes de ALBON, ANDANCETTE, ANNEYRON, BEAUSEMBLANT, BREN, CHATEAUNEUF-DE-GALAURE, CLAVEYSON, FAY-LE-CLOS, LA MOTTE DE GALAURE, LAVEYRON, LENS-LESTANG, MANTHES, MORAS-EN-VALLOIRE, MUREILS, RATIERES, SAINT-AVIT, SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS, SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE, SAINT-MARTIN-D'AOUT, SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE et SAINT-UZE.

■ CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1^{er} janvier 2017. La durée du contrat est de 15 ans. Il prend fin le 31 décembre 2031.

■ PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE

Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des espaces verts et des plantations, des forages, des installations électriques et de la télégestion, des ouvrages de traitement, recherche de fuites, recherche et élimination de fuites, réparation, robinetterie
Renouvellement	renouvellement compteurs abonnés, des canalisations, des équipements électromécaniques, des équipements hydrauliques, du matériel de traitement

La collectivité prend en charge :

Renouvellement	Renouvellement des branchements, des vannes, des réducteurs, de la voirie, du génie civil
-----------------------	---

■ CONVENTIONS D'IMPORT OU D'EXPORT


Convention	Cocontractant
Convention d'Export Permanent	CHATEAUNEUF-DE-GALAURE
Convention d'Export Permanent	LENTIOL
Convention d'Export Permanent	SAINT-RAMBERT-D'ALBON -
Convention d'Export Permanent	SIE DE LA VEAUNE
Convention d'Export Permanent	SIE DU DOLON

■ RESSOURCES EN EAU

● Volumes produits

Ouvrage	Capacité de production [m³/j]	Production 2019[m³]	Production 2020 [m³]	Production 2021 [m³]	Production 2022 [m³]	Variation 2021/2022	% volume total produit
MANTHES	5 600	1 006 875	1 004 552	1 009 931	1 052 601	4,2 %	55,3 %
ALBON	2 600	379 876	407 741	354 066	393 904	11,3 %	20,7 %
Vermeille (St Martin d'Aout)	1 600	221 078	238 653	227 898	244 885	7,5 %	12,9 %
CLAVEYSON	1 300	167 400	173 251	162 913	170 490	4,7 %	8,9 %
SAINT UZE	1 600	102 462	135 253	146 714	150 311	8,5 %	7,9 %
Total produit [m³]		1 972 284	1 877 691	1 959 450	1 901 522	5,8 %	

● Evolution des volumes d'eau potable produits

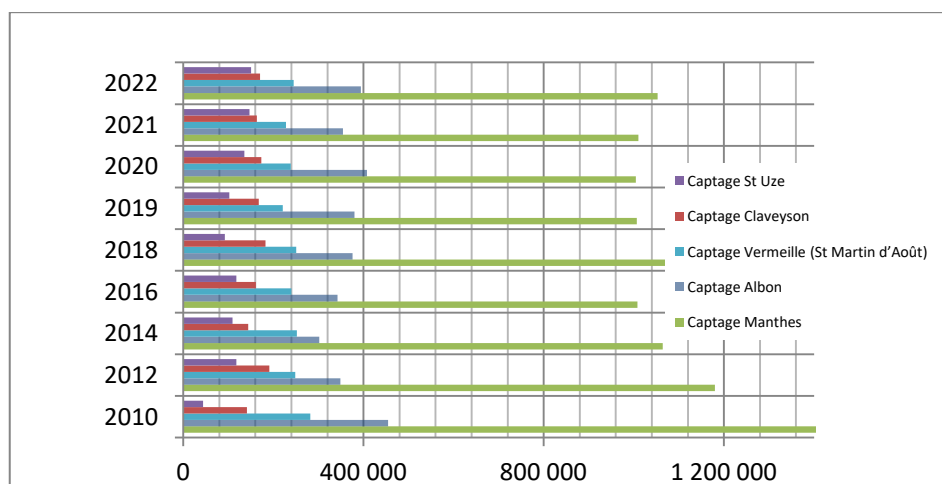


■ NOMBRE D'ABONNEMENTS

Abonnements	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2022 /2021
Nombre d'abonnements domestiques	11 245	11 387	11 499	11 694	11 860	12 035	
Nombre d'abonnements non domestiques	8	10	10	10	10	10	
Nombre total d'abonnements	11 253	11 397	11 509	11 704	11 870	12 045	+ 1,01 %

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement.

● Evolution du nombre total d'abonnements domestiques

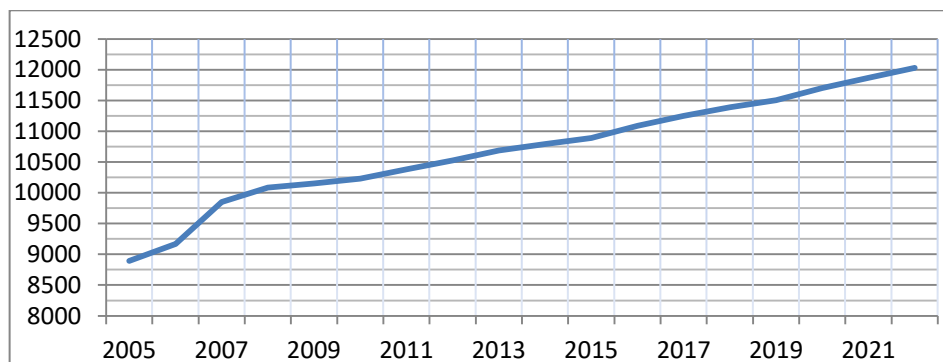


■ VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS

Volumes [m³]	2019	2020	2021	2022	Variation
Volume produit	1 877 691	1 959 450	1 901 522	2 012 191	- 2,96 %
Volume importé	0	0	0	0	0
Volume exporté	33 487	42 619	73 085	58 027	-20,6 %
Volume mis en distribution	1 841 004	1 913 631	1 827 837	1 954 164	- 4,48 %
Volume total vendu aux abonnés	1 258 170	1 281 460	1 213 764	1 240 112	2,1%
Volume total vendu aux abonnés ramené 365 jours	1 291 657	1 324 079	1 287 389	1 298 139	0,8 %

■ Détail des exportations d'eau

Export vers	Exporté en 2018 [m³]	Exporté en 2019 [m³]	Exporté en 2020 [m³]	Exporté en 2021 [m³]	Exporté en 2022 [m³]
Châteauneuf de Galaure	1 364	4 287	7 210	39 077	26 554
Bièvre Isère Communauté (ex Lentiol)	12 626	14 500	17 373	14 593	17 446
SIE Eaux de la Veaune	1 394	0	0	0	0
Saint-Rambert d'Albon	0	0	0	0	0
Eaux Entre Bièvre et Rhône (ex SIE du Dolon Varèze)	4 893	14 700	18 036	19 415	14 027
Volume total exporté	20 277	33 487	42 619	73 085	58 027

● Evolution des volumes vendus aux abonnés et exportés

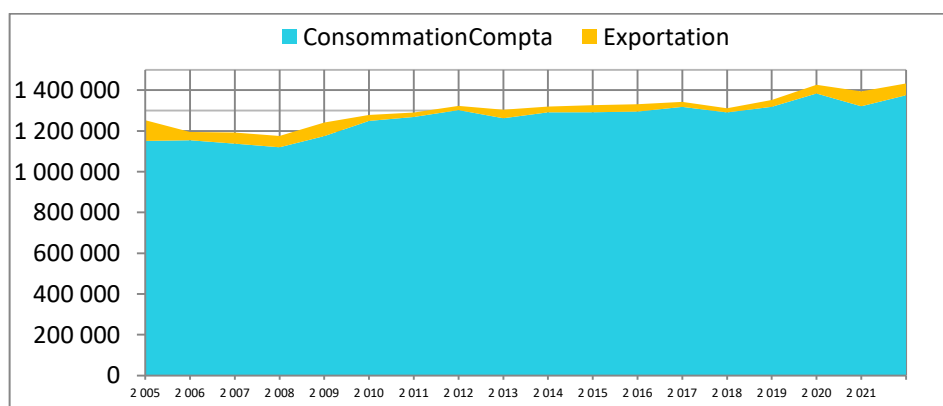

■ Longueur du réseau

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Linéaire du réseau hors branchements en km	663	664	665	666	667	668

■ Tarification et recettes du service public de l'eau potable

■ FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

Les tarifs concernant la part de la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service est assujéti à la TVA.

■ PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE

Le prix du service comprend une partie fixe ou abonnement et une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement, les volumes sont relevés deux fois par an et les consommations sont payables au vu du relevé.

■ LE PRIX DE L'EAU Tarif hors redevance de pollution domestique


● Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 ^{er} janvier 2019	1 ^{er} janvier 2020	1 ^{er} Janvier 2021	1 ^{er} Janvier 2022	1 ^{er} Janvier 2023
Part de l'exploitant						
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire*	40,94	41,93	42,3	44,57	47,00
Part proportionnelle [€ HT/m ³]	le m ³	0,5927	0,6070	0,6158	0,6452	0,6804
Part de la collectivité						
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire*	31,00	31,00	31,00	34,00	34,00
Part proportionnelle [€ HT/m ³]	le m ³	0,5700	0,5900	0,5900	0,6500	0,72
Redevances et taxes						
Préservation des ressources [€/m ³]		0,0700	0,0749	0,0711	0,0678	0,0732
Lutte pollution [€/m ³]		0,2700	0,2700	0,2800	0,2800	0,28
TVA		5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

● Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1 ^{er} jan 2019	1 ^{er} jan 2020	1 ^{er} jan 2021	1 ^{er} jan 2022	1 ^{er} jan 2023	Variation	Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)
Exploitant	112,06	114,77	116,42	121,99	128,65	+5,46 %	6,4 %
Collectivité	99,40	101,80	101,80	112,00	120,40	+ 7,50 %	
Préservation des ressources	8,40	8,99	8,53	8,14	8,78	+7,86 %	
Lutte pollution	32,40	32,40	33,60	33,60	33,6	+ 0 %	
TVA	13,87	14,19	14,32	15,17	16,06	+ 5,67 %	
Total [€ TTC]	266,13	272,15	274,67	290,90	307,46	+5,69 %	
Prix théorique du m ³ pour un usager consommant 120 m ³ :				2,42 € TTC/m ³	2,56 € TTC/m ³	+ 5.79%	

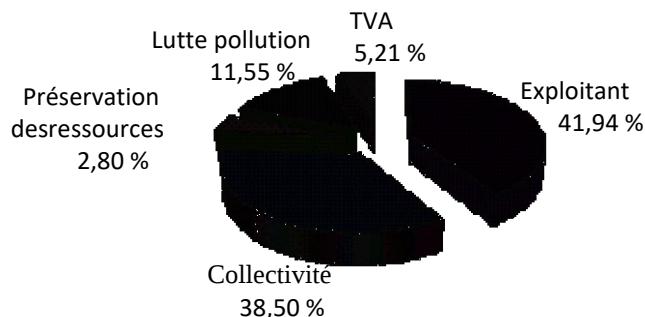

■ EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2006

Composantes de la facture d'un usager consommant 120 m³ (valeurs au 1^{er} janvier de chaque année hors TVA et hors redevance pollution).

Année	Exploitant [€]	Collectivité [€]	Agence de l'Eau [€]	Total hors TVA [€]	TTC au m ³ pour 120 m ³ [€]	Répartition	
						Exploitant	Collectivité
2006	67,39	83,60	8,40	159,39	1,40	42,3 %	52,4 %
2007	68,39	84,68	6,00	159,07	1,40	43,0 %	53,2 %
2008	70,68	88,80	10,20	169,68	1,49	41,7 %	52,3 %
2009	72,04	88,80	33,00	193,84	1,70	37,2 %	45,9 %
2010	73,56	91,20	33,00	197,76	1,74	37,2 %	46,1 %
2011	75,01	93,60	34,01	202,62	1,78	37,0 %	46,2 %
2012	77,47	96,00	35,45	208,92	1,84	38,2 %	46,0 %
2013	84,15	100,80	43,80	228,75	2,01	36,8 %	44,1 %
2014	85,30	100,80	45,60	231,70	2,04	36,8 %	43,5 %
2015	85,95	100,80	45,68	232,43	2,04	37,0 %	43,4 %
2016	94,10	104,20	45,25	243,55	2,14	38,6 %	42,8 %
2017	89,23	104,20	45,68	239,11	2,10	37,3 %	43,6 %
2018	109,31	95,80	46,01	251,12	2,21	41,3 %	36,2 %
2019	112,06	99,40	40,80	252,26	2,22	42,1 %	37,3 %
2020	114,77	101,80	41,39	257,96	2,27	42,1 %	37,4 %
2021	116,42	101,80	42,53	260,35	2,29	44,7 %	39,1 %
2022	121,99	112,00	41,74	275,73	2,42	41,9 %	38,5 %
2023	128,65	120,40	42,38	291,43	2,56	44,4 %	41,31 %

■ RECETTES D'EXPLOITATION

● Recettes de la collectivité

	2019	2020	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	1 100 457 €	1 140 205 €	1 174 408 €	1 368 014 €	16.49 %

● Recettes de l'exploitant

	2019	2020	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	1 240 688	1 287 402	1 348 920	1 474 046	+ 9,27 %
Autres recettes					
Recettes liées aux travaux à titre exclusif	216 818	174 961	196 503	251 989	+ 28,23 %
Recettes liées aux travaux	76 577	69 067	76 082	102 091	+ 34,18 %
Total des recettes	1 534 083	1 531 430	1 621 505	1 828 126	+ 12,74 %

■ Indicateurs de performance du service de l'eau potable

■ QUALITE DE L'EAU

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l'ARS. Parallèlement l'exploitant vérifie la qualité de l'eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre de l'autocontrôle.

Résultats du contrôle réglementaire sur l'ensemble du réseau :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements Non conformes	% de conformité
Conformité bactériologique	81	0	100 %
Conformité physico-chimique	182	3	98,3%

Nombres de prélèvements	captage		eau traitée	distribution
	ARS	autocontrôle	ARS	ARS
Manthes - Île Forage Profond	3	0	4 (+6*)	21
Manthes - l'Île Puits Alluvions	5(+6*)			
Albon -PrèsNouveau	3	0	3	11
St Uze - Les Serves	3	4	3	6
Claveyson - Le Château	4	4	3	7
St Martin d'Aout - Vermeille	3	4	3	8
Total	20(+6*)	12	15 (+6*)	53

* Renforcement du suivi de l'ESA métolachlore en suivi mensuel

• Qualité des eaux brutes

Captages « captages prioritaires SDAGE » de Manthes (53% des volumes prélevés) :

• Captage de l'Île Forage Profond

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2022	3	100 %	100 %
2021	4	100 %	100 %
2020	2	100 %	100 %
2019	4	100%	100%

• Captage de l'Île Puits Récent Alluvions

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2022	5*	100 %	100 %
2021	5	100 %	100 %
2020	3	100 %	100 %
2019	4	100%	100%

La teneur moyenne en nitrates en 2022 est de 43,2 mg/L, en hausse depuis juillet 2020, où les teneurs se stabilisaient autour de 35-37 mg/L. Les herbicides interdits et leurs métabolites (atrazine) sont encore quantifiés en 2021 mais sans dépasser la limite de qualité fixée à 0,1 µg/L. L'ESA métolachlore, métabolite du métolachlore (herbicide maïs) est détecté à chaque analyse, à des teneurs comprises entre 0,13 et 0,3 µg/L, teneurs supérieures à la norme de qualité de distribution fixée à 0,1 µg/L.

Un programme d'action afin de préserver la qualité de l'eau est mise en œuvre depuis 2018 sur l'aire d'alimentation de ces 2 captages (AAC) en partenariat avec le Syndicat Intercommunal Eau Potable Epinouze Lapeyrouse-Mornay propriétaire d'un captage partageant la même AAC. Il est financé avec le concours de l'Agence de l'Eau RMC.

Captage « captage prioritaire SDAGE » des Près-Nouveau à Albon (19% des volumes prélevés) :

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2022	5	100%	100%
2021	4	100%	100%
2020	3	100%	100%
2019	4	100%	100%

La teneur moyenne en nitrates en 2022 est de 28 mg/L. Elle est en baisse depuis 2014 où une teneur de 44,4 mg/L avait été atteinte et se stabilise depuis 2019. L'atrazine, herbicide interdit et ses métabolites sont encore quantifiés en 2021 mais entre 2 et 15 fois inférieures à la limite de qualité fixée à 0,1 µg/L.

Un programme d'action afin de préserver la qualité de l'eau a été mise en œuvre sur l'aire d'alimentation du captage (AAC) entre 2017 et 2020. Un nouveau programme a été lancé en 2021. Ils sont financés avec le concours de l'Agence de l'Eau RMC. Les premières actions ont été lancées en 2014.

Captage Les serves à Sainte-Uze (8% des volumes prélevés)

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2022	6	100%	100%
2021	4	100%	100%
2020	5	100%	100%
2019	4	100%	100%

Captage Le Château à Claveyson (9% des volumes prélevés)

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2022	5	100%	100%
2021	4	100%	100%
2020	4	100%	100%
2019	5	100%	100%

Captage La Vermeille à Saint Martin d'Août (12% des volumes prélevés)



Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2022	4	100%	100%
2021	4	100%	100%
2020	5	100%	100%
2019	4	100%	100%

■ PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

Ressource	Indice d'avancement de la protection de la ressource
Manthes	80 %
Albon	80 %
Vermeille	80 %
Claveyson	80 %
Saint-Uze	80 %

■ PERFORMANCE DU RESEAU

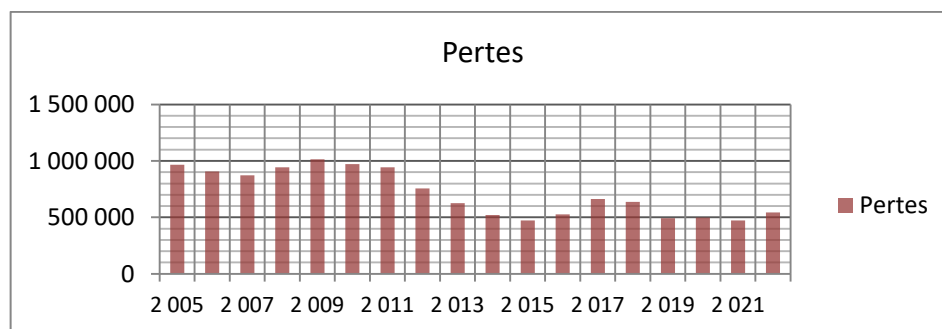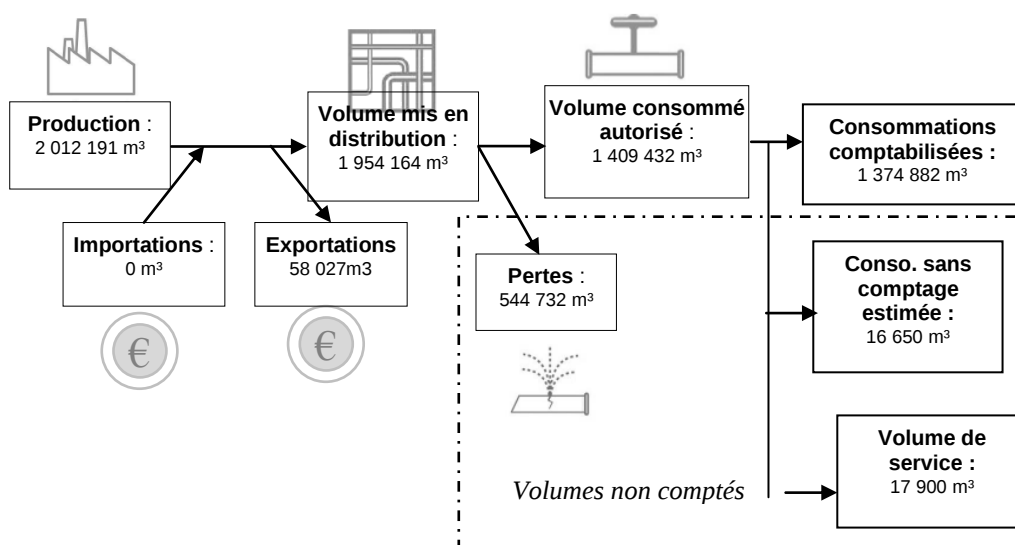


L'ARRETE DU 2 MAI 2007 DEFINIT LES INDICATEURS SUIVANTS :

- **rendement du réseau de distribution** =

$$\frac{(\text{consommations comptabilisées} + \text{exportations} + \text{estimation consommations sans comptage} + \text{volume de service})}{(\text{volume produit} + \text{importations})}$$


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rendement du réseau de distribution [%]	63,8	68	72,1	74,1	71,8	67,2	67,6	73,8	74,5	75,2	72,9

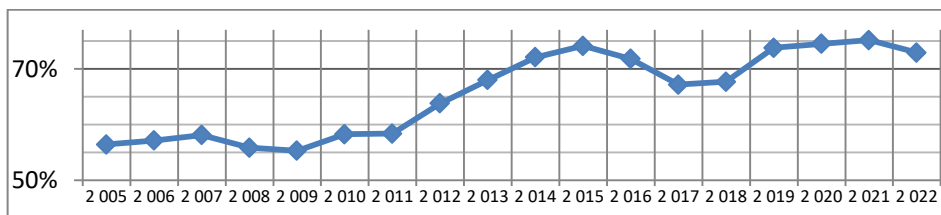

- indice des volumes non comptés = ILVNC

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / longueur du réseau hors branchements


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j]	3,19	2,7	2,3	2,09	2,23	2,79	2,74	2,16	2,18	2,08	2,37

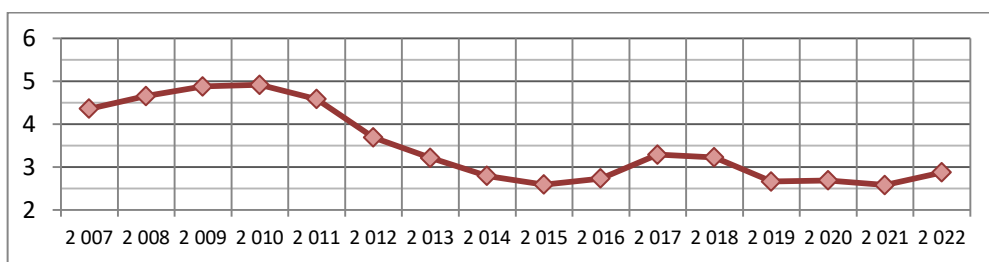

- indice linéaire de pertes en réseau = ILP

pertes / longueur du réseau hors branchements


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j]	4,1	3,2	2,6	2,2	2,0	2,17	2,74	2,64	2,02	2,05	1,94	2,23

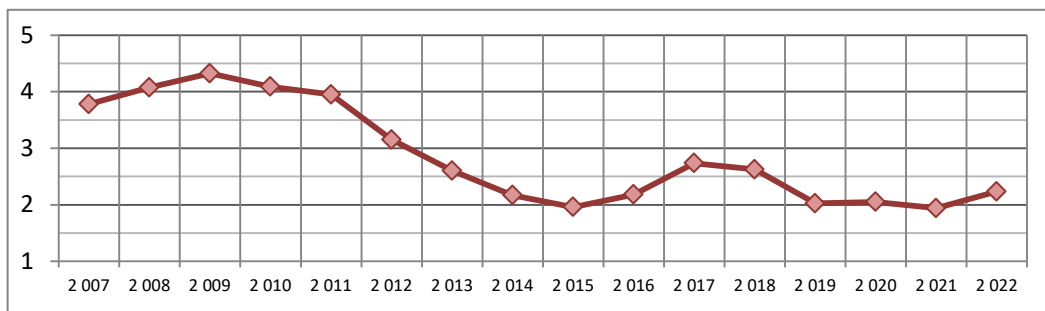

■ Annexes


■ NOMBRE D'ABONNES PAR COMMUNE

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ALBON	884	902	916	920	930	943	954	977
ANDANCETTE	655	657	661	658	665	681	691	715
ANNEYRON	1872	1896	1927	1950	1 995	2 028	2074	2112
BEAUSEMBLANT	612	628	640	655	674	684	694	702
BREN	274	277	290	300	306	311	322	344
CHATEAUNEUF DE GALAURE	558	588	598	599	604	608	626	628
CLAVEYSON	385	396	401	417	418	420	427	428
FAY LE CLOS	85	86	86	88	96	96	98	99
LA MOTTE DE GALAURE	351	356	362	359	366	365	367	
LAVEYRON	522	536	552	568	578	588	601	614
LENS LESTANG	402	418	430	438	434	442	449	444
MANTHES	290	299	299	306	308	308	307	299
MORAS EN VALLOIRE	334	335	336	341	334	344	340	342
MUREILS	172	173	176	179	180	181	183	
RATIERES	130	129	129	133	129	133	131	130
SAINT AVIT	133	132	139	142	145	143	144	145
SAINT BARTHELEMY DE VALS	839	848	862	872	876	899	914	917
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE	303	305	302	302	305	307	313	317
SAINT MARTIN D'AOUT	173	176	179	183	184	185	189	192
SAINT SORLIN EN VALLOIRE	985	1000	1006	1016	1 002	1 035	1043	1053
SAINT UZE	933	952	957	966	975	1 003	1003	1020
SAINT JEAN DE GALAURE								552
TOTAL	10892	11089	11248	11392	11 504	11704	11870	12030

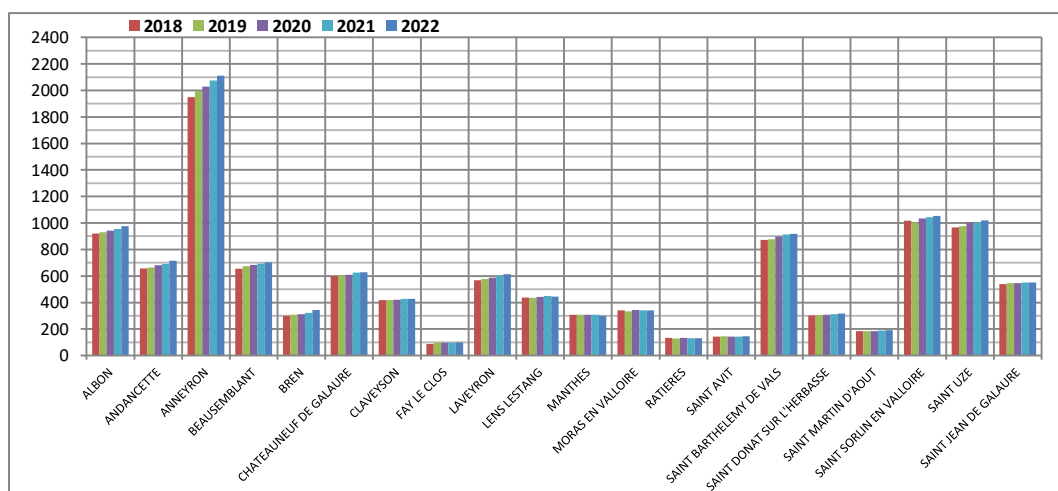


■ NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS (ESTIMATION)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ALBON	1774	1821	1856	1912	1968	1973	2001	2022
ANDANCETTE	1323	1348	1361	1374	1369	1375	1382	1372
ANNEYRON	3968	4016	3982	4016	4055	4091	4145	4160
BEAUSEMBLANT	1377	1409	1443	1445	1463	1458	1455	1453
BREN	547	554	556	559	565	572	575	605
CHATEAUNEUF DE GALAURE	1507	1588	1615	1617	1631	1670	1690	1696
CLAVEYSON	906	919	906	898	890	888	891	886
FAY LE CLOS	166	171	172	172	170	167	164	167
LA MOTTE DE GALAURE	789	797	794	800	804	810	809	
LAVEYRON	1025	1133	1141	1161	1181	1204	1233	1249
LENS LESTANG	848	832	835	867	887	911	917	920
MANTHES	680	689	684	679	680	680	674	674
MORAS EN VALLOIRE	645	653	663	662	673	682	693	696
MUREILS	433	450	472	475	474	473	477	
RATIERES	279	275	278	280	282	282	280	278
SAINT AVIT	316	314	312	307	311	314	316	332
SAINT BARTHELEMY DE VALS	1950	1927	1903	1919	1929	1900	1893	1888
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE	712	717	710	710	717	729	736	745
SAINT JEAN DE GALAURE								1291
SAINT MARTIN D'AOUT	417	407	395	399	401	399	399	398
SAINT SORLIN EN VALLOIRE	2234	2239	2252	2265	2283	2299	2305	2298
SAINT UZE	2000	2028	2036	2051	2065	2068	2084	2082
TOTAL	23 896	24 286	24 365	24 568	24 798	24 945	25 119	29520

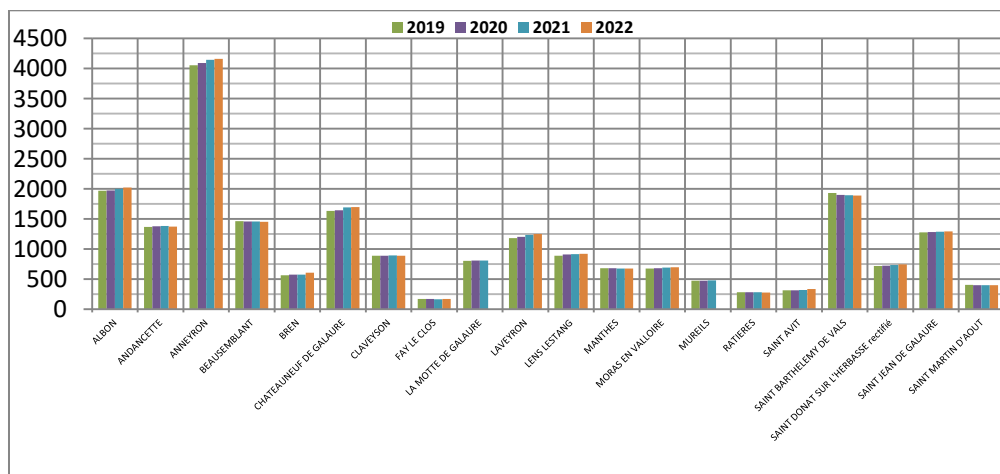

■ **VOLUME VENDU PAR COMMUNE (m³)**

	2018	2019	2020	2021	2022
ALBON	100 655	117 480	138 247	102 391	129184
ANDANCETTE	58 558	47 564	55 419	53 919	65216
ANNEYRON	208 006	211 477	208 433	202 843	233386
BEAUSEMBLANT	81 941	75 060	78 312	64 377	70996
BREN	35 611	32 285	36 743	37 071	37308
CHATEAUNEUF DE GALAURE	146 174	145 891	126 132	113 068	124088
CLAVEYSON	49 191	44 188	48 767	48 881	44580
FAY LE CLOS	9 419	10 779	10 864	10 942	10178
LA MOTTE DE GALAURE	37 775	35 545	35 333	36 761	
LAVEYRON	49 061	53 537	50 701	59 374	53926
LENS LESTANG	33 149	33 708	36 677	31 685	31317
MANTHES	21 861	23 497	23 850	23 643	23103
MORAS EN VALLOIRE	27 579	32 230	24 231	24 773	27893
MUREILS	20 260	22 708	22 430	23 510	
RATIERES	13 159	18 020	22 310	11 871	14308
SAINT AVIT	15 912	16 448	13 521	14 313	16788
SAINT BARTHELEMY DE VALS	100 306	95 688	100 883	100 110	88333
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE	48 167	39657	45 184	41 896	42208
SAINT JEAN DE GALAURE	37775	35545	35333	36761	34765
SAINT MARTIN D'AOUT	18 010	17 711	19 137	20 763	18002
SAINT SORLIN EN VALLOIRE	100 848	100 384	94 688	92 921	86076
SAINT UZE	92 735	84 313	89 597	98 652	91460
TOTAL	1 268 377	1 258 170	1 281 460	1 213 764	1 263 622

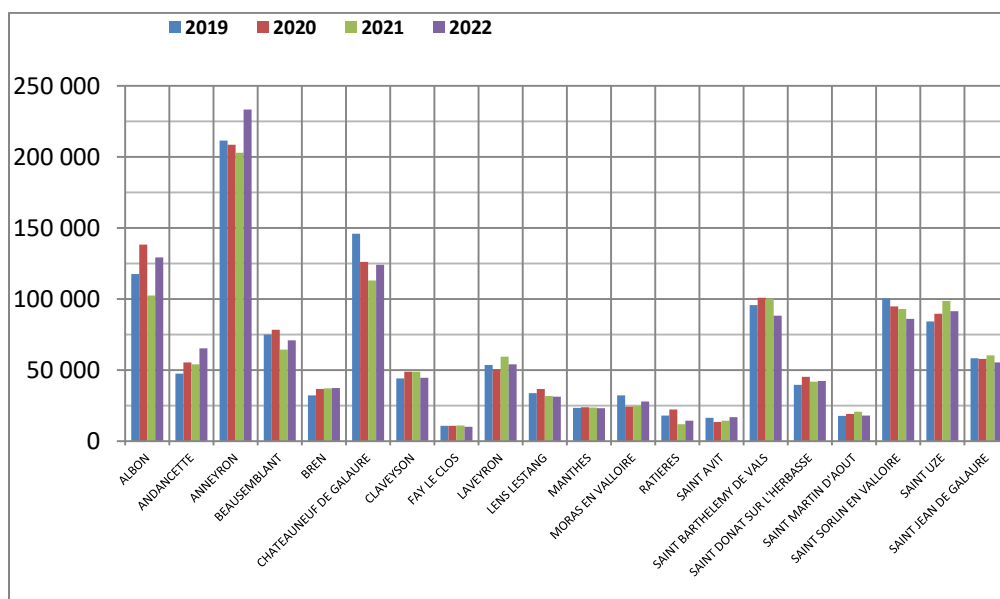

■ **CONSOMMATION MOYENNE PAR ABONNEMENT ET PAR
COMMUNE (m³/abonné)**

Communes	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ALBON	124	109	126	147	107	123
ANDANCETTE	86	89	72	81	78	106
ANNEYRON	104	107	106	103	98	111
BEAUSEMBLANT	104	125	111	114	93	124
BREN	117	119	106	118	115	132
CHATEAUNEUF DE GALAURE	227	244	242	207	181	180
CLAVEYSON	114	118	106	116	114	139
FAY LE CLOS	124	107	112	113	112	105
LA MOTTE DE GALAURE	108	105	97	97	100	107
LAVEYRON	86	86	93	86	99	98
LENS LESTANG	91	76	78	83	71	77
MANTHES	87	71	76	77	77	82
MORAS EN VALLOIRE	84	81	96	70	73	77
MUREILS	131	113	126	124	128	116
RATIERES	131	99	140	168	91	106
SAINT AVIT	130	112	113	95	99	189
SAINT BARTHELEMY DE VALS	121	115	109	112	110	182
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE	152	159	130	147	134	162
SAINT MARTIN D'AOUT	110	98	96	103	110	125
SAINT SORLIN EN VALLOIRE	87	99	100	91	89	100
SAINT UZE	105	96	86	89	98	96
MOYENNE	112	111	109	109	102	119
MAXI	227	244	242	207	181	189
MINI	84	71	72	70	71	77

■ **NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU**